
Percorsi di esodo 38



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI



PERCORSO DI ESODO

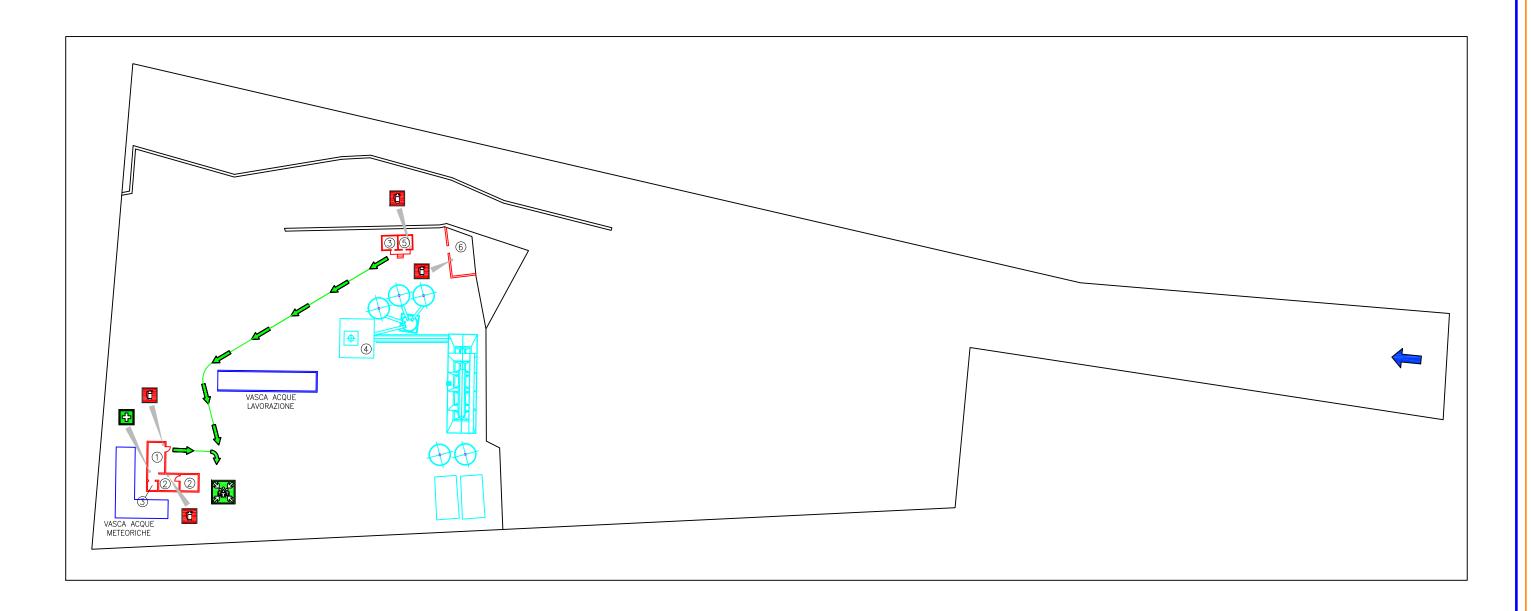

ESTINTORE



USCITA DI SICUREZZA



CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO



POSIZIONE DELL' OSSERVATORE

N C

PUNTO DI RACCOLTA

In caso di evacuazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- disinserire, se possibile, le utenze elettriche;
- abbandonare II locale chludendo le porte e el finestre dietro di se;
- curare l'esodo di eventuali ospiti;
- uscire rapidamente ma senza correre, seguendo il percorso prestabilito e indicato dalla segnaletica;
- attenersi alle disposizioni degli addetti alle emergenza;
- non intralciare l'ingresso dei soccorritori;
- raggiungere il punto di raccolta indicato dal piano di emergenza;
- rientrare nell'edificio solo dopo aver ricevuto autorizzazione dagli addetti alle emergenze.

LEGENDA		
1	CABINA DI COMANDO	
2	UFFICI	
3	SERVIZI IGIENICI	
4	BOX DI CARICO	
(5)	REFETTORIO/SPOGLIATOI	
6	MAGAZZINO	

NUMERI UTILI	
EMERGENZA SANITARIA	118
VIGILI DEL FUOCO	115
ORDINE PUBBLICO	112 113

ADDETTI ALLE EMERGENZE			
LUCENTE CLEMENTE	346.2194354		
xxxxxxxxxx			
RSPP			
MOCCI MASSIMILIANO	3467230577		



IMPIANTO AURELIA

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Data	26/01/2012
Rev.	0
File	PEE_AURELIA_2012



Calcestruzzi Italcementi Group

Impianto di Aurelia

LEGENDA

BILICO AGGREGATI

A BILICO CISTERNA ADDITIO

AUTOBETONIERA

BILICO CISTERNA CEMENTO

AUTOVETTURE

PERCORSO PEDONALE



VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE E AI MEZZI NON AUTORIZZATI





